



24VDC/
24VAC/
48VAC/
115VAC/
230VAC/

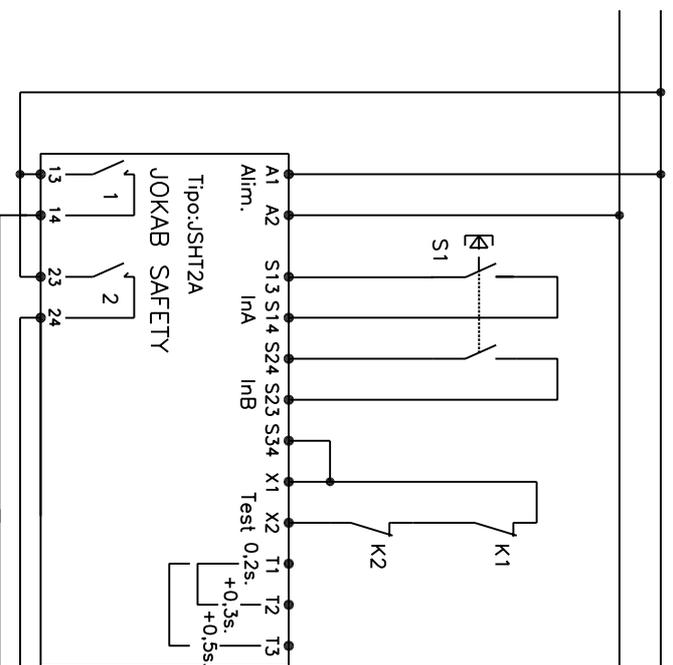

Al pulsar S1, las salidas 1 y 2 se cierran, permaneciendo así mientras no se libere S1 pero nunca más tiempo del prefijado. Cuando los contactos 1 y 2 se liberan (abren) S1 debe liberarse y volver a pulsarse para cerrar nuevamente los contactos 1 y 2. El ejemplo nos muestra el funcionamiento intermitente del motor M vía contactores K1 y K2 mediante módulo de seguridad JSHT2A consiguiendo una alta categoría de seguridad.

Mando a impulsos JSHT2

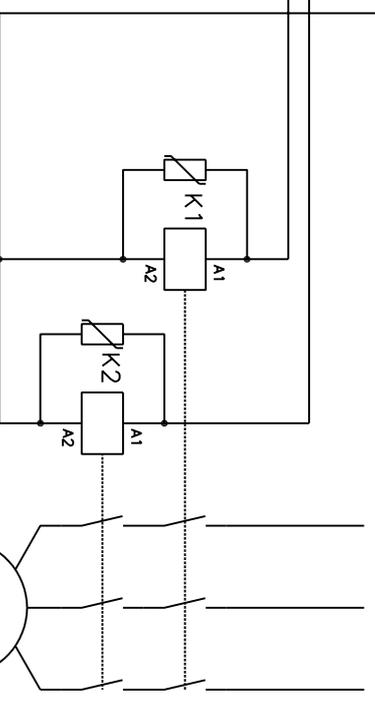

Nº de esquema
M2

Fecha:
11-06-08